



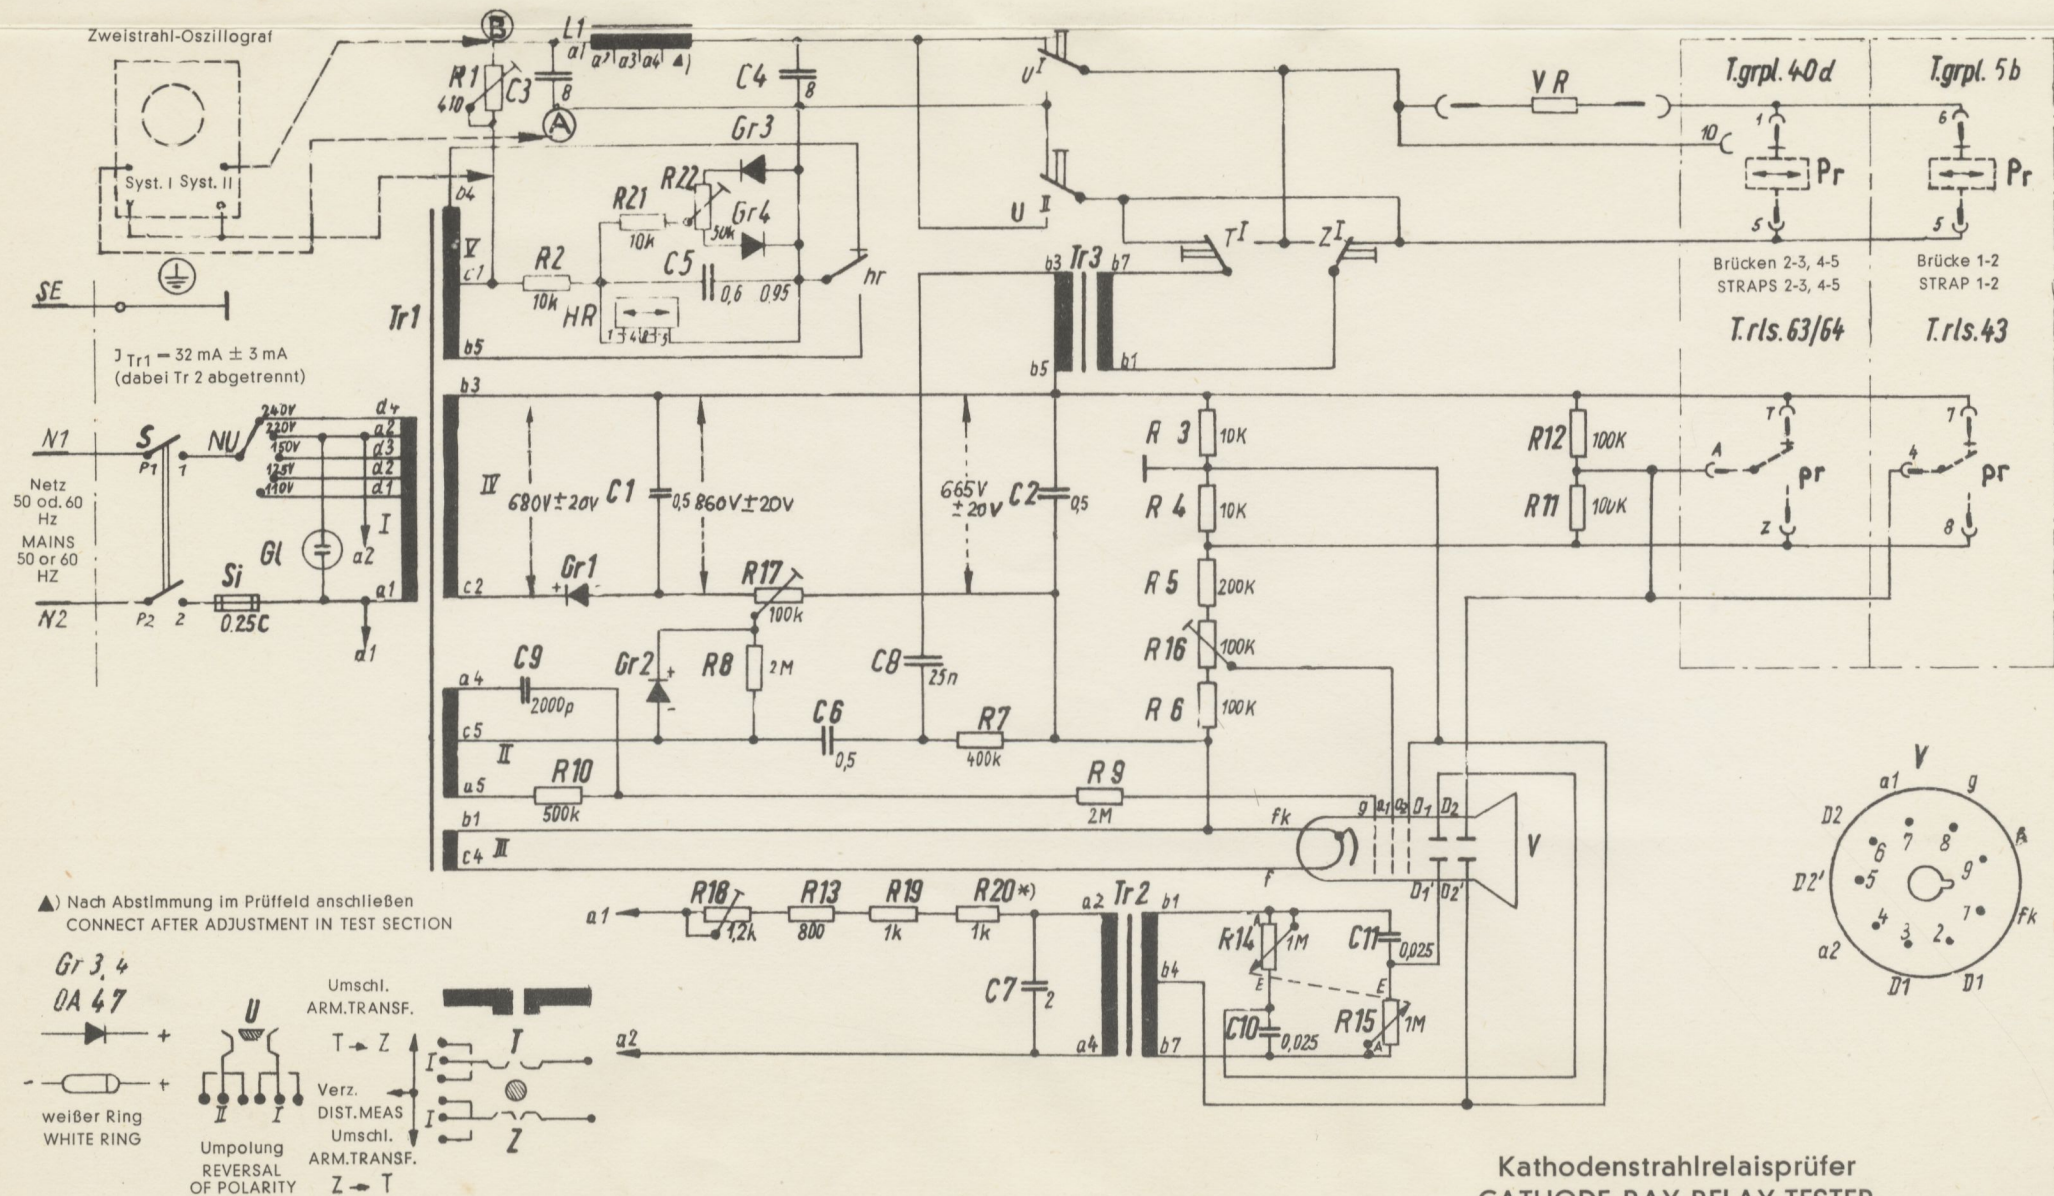

▲) Nach Abstimmung im Prüffeld anschließen
CONNECT AFTER ADJUSTMENT IN TEST SECTION

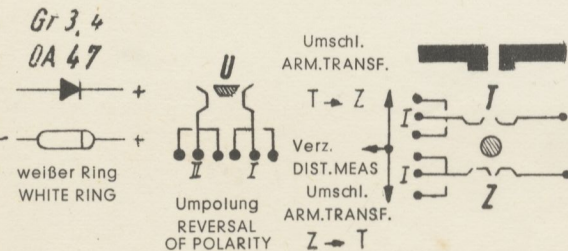


HR	T. rls. 64a	3422/7	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
Bez. DES.	Typ TYPE	T 8v SPEC.	Wicklung WIRING

*) Bei Betrieb an 60 Hz Netzfrequenz R 20 = 600 Ω
WITH OPERATION FROM 60 HZ MAINS
RESISTOR R 20 = 600 OHMS

Kathodenstrahlrelaisprüfer
CATHODE RAY RELAY TESTER
9 T mse 109a

Für 50 Hz (Sonderausführung 60 Hz) Netzfrequenz
FOR A POWER FREQUENCY OF 50 HZ (SPECIAL VERSION 60 HZ)

Fs Str 5634/10 V

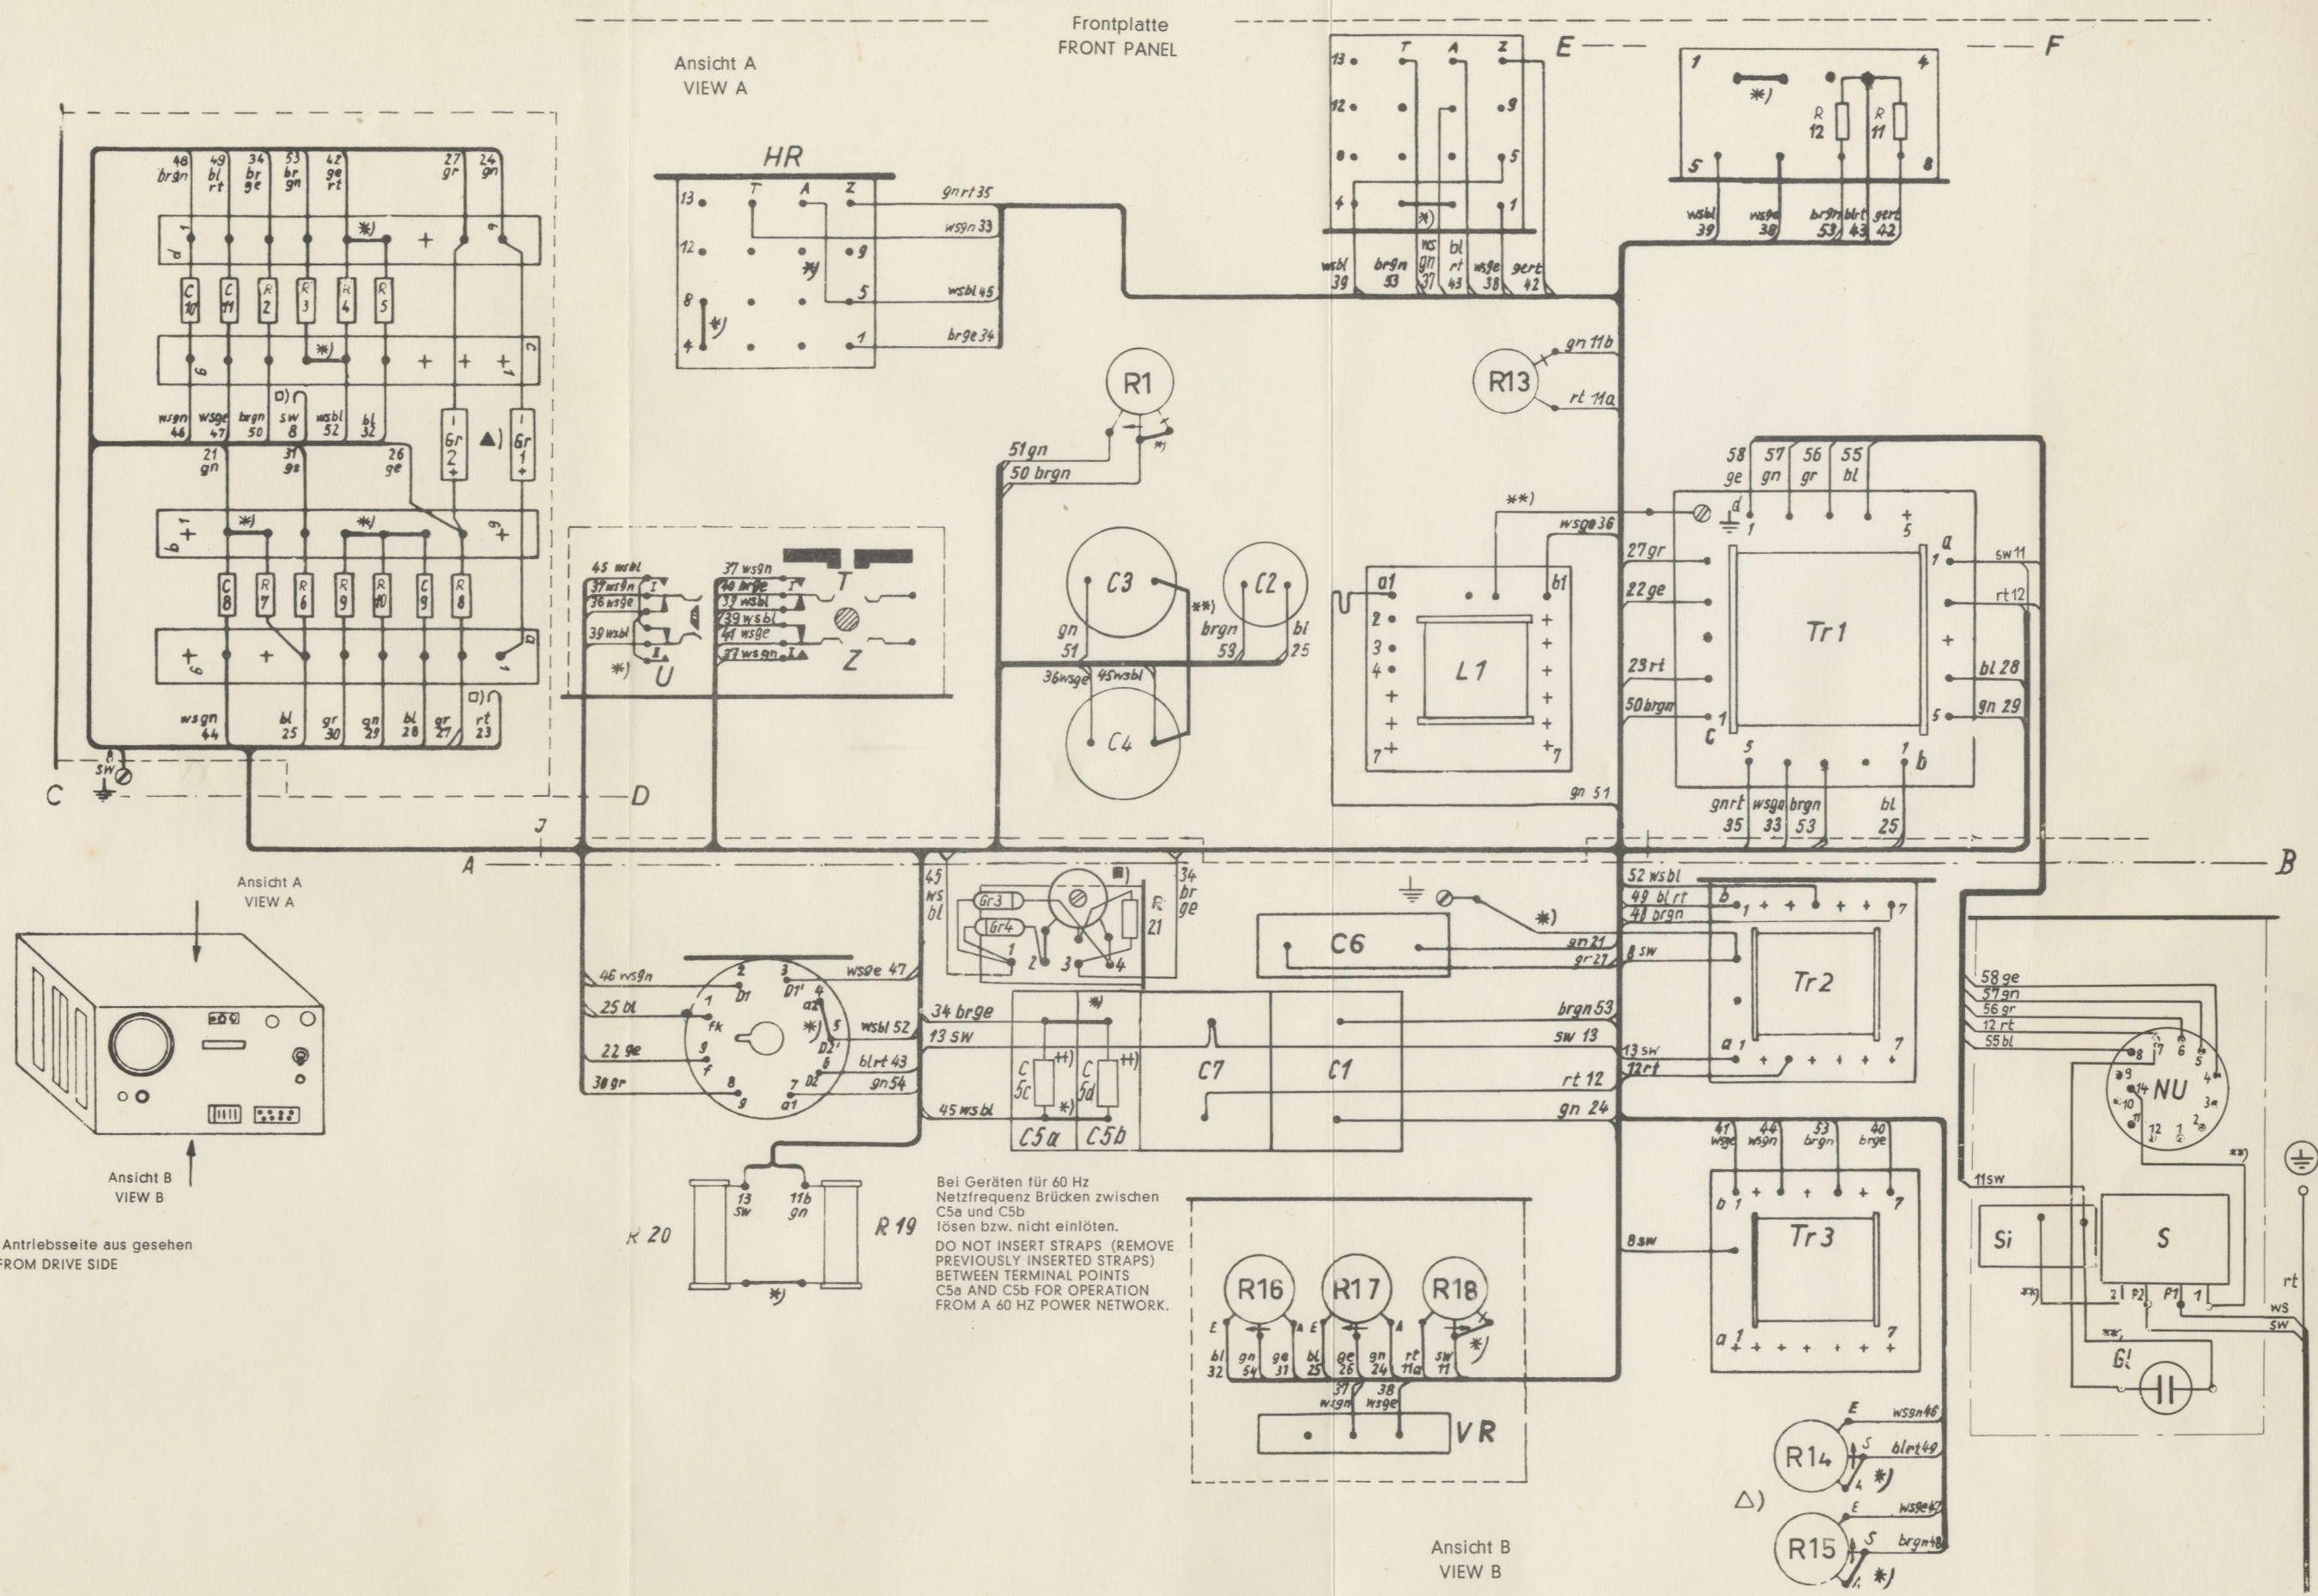

Δ) Von der Antriebsseite aus gesehen
VIEWS FROM DRIVE SIDE

Bei Geräten für 60 Hz
Netzfrequenz Brücken zwischen
C5a und C5b
lösen bzw. nicht einlöten.
DO NOT INSERT STRAPS (REMOVE
PREVIOUSLY INSERTED STRAPS)
BETWEEN TERMINAL POINTS
C5a AND C5b FOR OPERATION
FROM A 60 HZ POWER NETWORK.

Frontplatte
FRONT PANEL

Kathodenstrahlrelaisprüfer
CATHODE RAY RELAY TESTER
9 T mse 109a

Fs Ms 5634/10 V